



Udskiftning af stik og forlængerledning hvor motoråbner anvendes til røgudluftning eller erstatningsluftåbninger.


1 motor.
Service kit: 51m-99981.

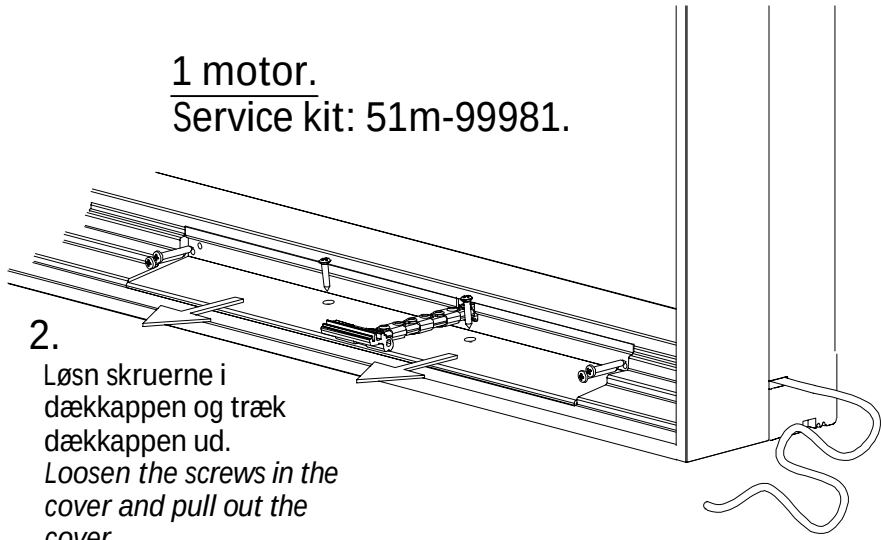


3. Fjern tætning i lednings noten.
Klip stik og forlængerledning af og kasser dette.
Remove the gasket in the wire groove.
Cut off the plugs and extension cable and discard this.

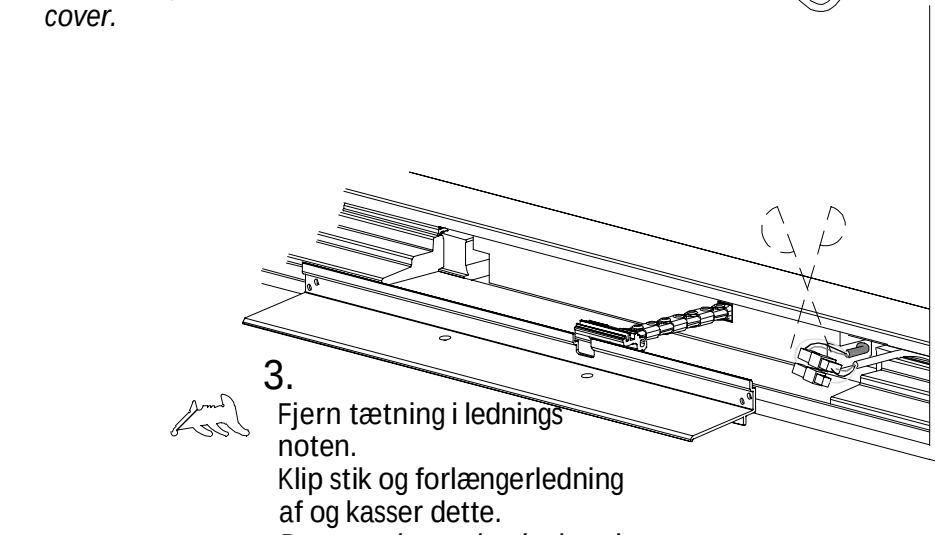


4. Forbind motor og forlængerledning WLL 11M med keramisk klemme WSA 852.
Connect motor and extension cable WLL 11M with ceramic terminal block WSA 852.

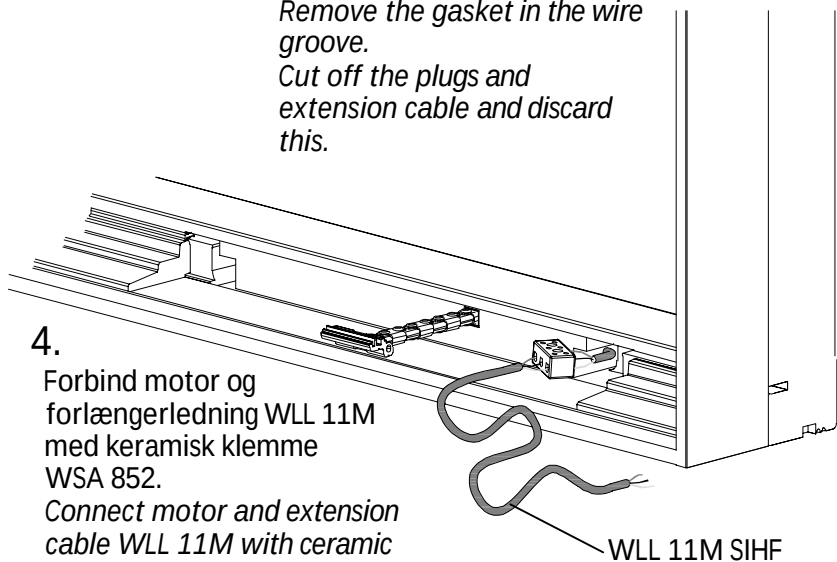


1. Åbn vinduet og løsn motorbeslaget fra rammen.
Open the window and loosen the motor bracket from the sash.

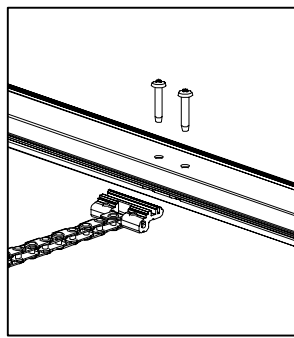


2. Løsn skruerne i dækkapperne og træk dækkapperne ud.
Loosen the screws in the covers and pull out the covers.

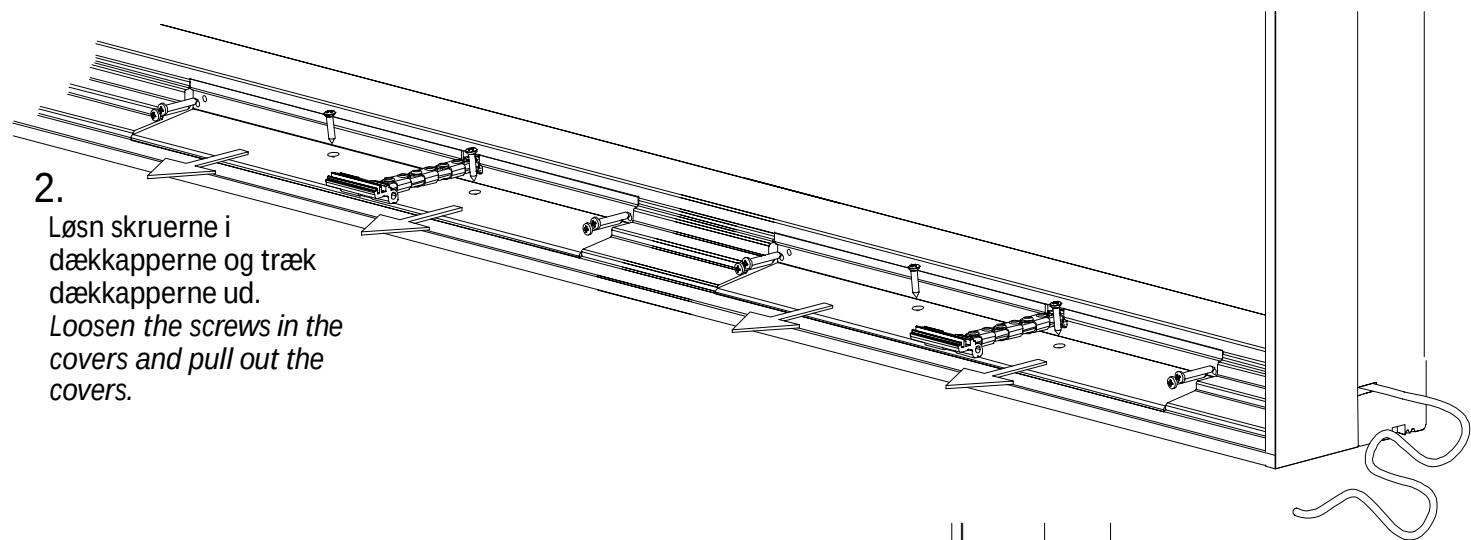


3. Fjern tætning i lednings noten.
Klip stik og forlængerledning af og kasser dette.
Remove the gasket in the wire groove.
Cut off the plugs and extension cable and discard this.

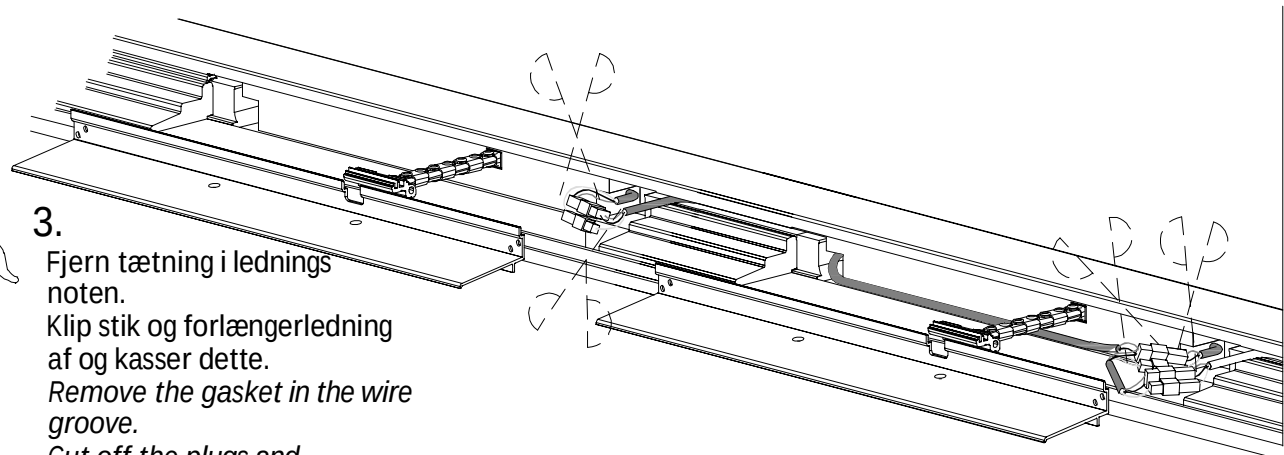

4. Forbind motor 1 og synkronledning med keramisk klemme WSA 852. Forbind synkronledning motor 2 og forlængerledning WLL 11M med keramisk klemme WSA 852.
Connect motor 1 and synchron cable with ceramic terminal block WSA 852. Connect synchron cable, motor 2 and extension cable WLL 11M with ceramic terminal block WSA 852.

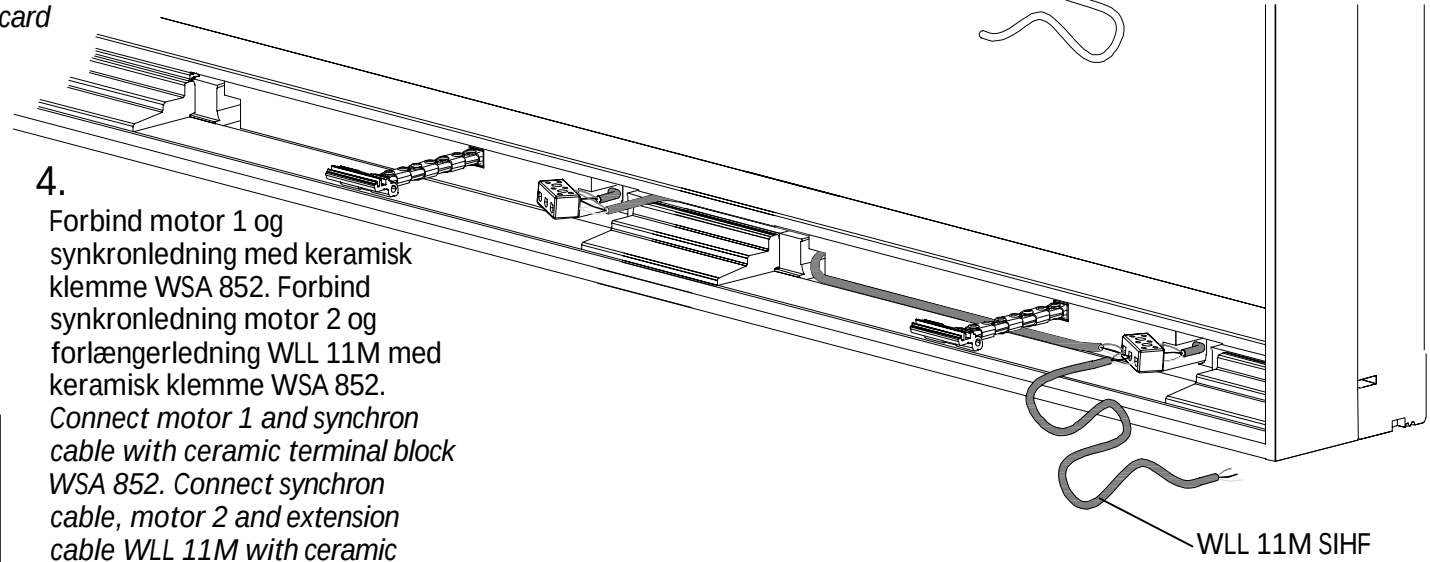

5. Afslut med at forsegle ledningsnoten.
Finish sealing the wire groove.

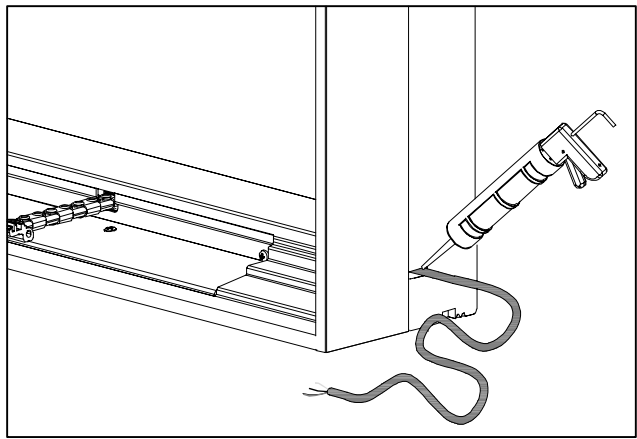

SAG TITLE		Udskift stik og forlængerledning i.f.m. røgudluftning eller erstatningsluftåbninger.										
EMNE DETAIL		Bestil service kit: Ved en motor - 51m-99981. Ved 2 motore - 51m-99982. Order service kit: By on motor - 51m-99981. By 2 motors - 51m-99982.						TEGN. NR DRG. NO	PRO-500-093			
								CAD. NR CAD. NO	PRO-500-093			
TYPE TYPE	Futura+	DATO DATE	13.09.2021	MÅL DIM.	1:5	REV REV	00	INIT INIT	GME	GODK. APPR.	/	